


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO


TENSIONE NOMINALE: V _n = 400V
FREQUENZA: f = 50Hz
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO:
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP40

N.B. Il quadro dovrà avere dimensioni tali da consentire l'installazione delle centraline riportate negli schemi di fornitura dell'impiantista meccanico.


cliente:	Università di Pisa	tavola:	QCTA
impianto:	Recupero funzionale del complesso Ex Salesiani	data:	FEBBRAIO 2008
titolo:	Quadro CTA	scala:	
progetto:	Ing. Micheletti Vecchiano - Pisa	archivio:	

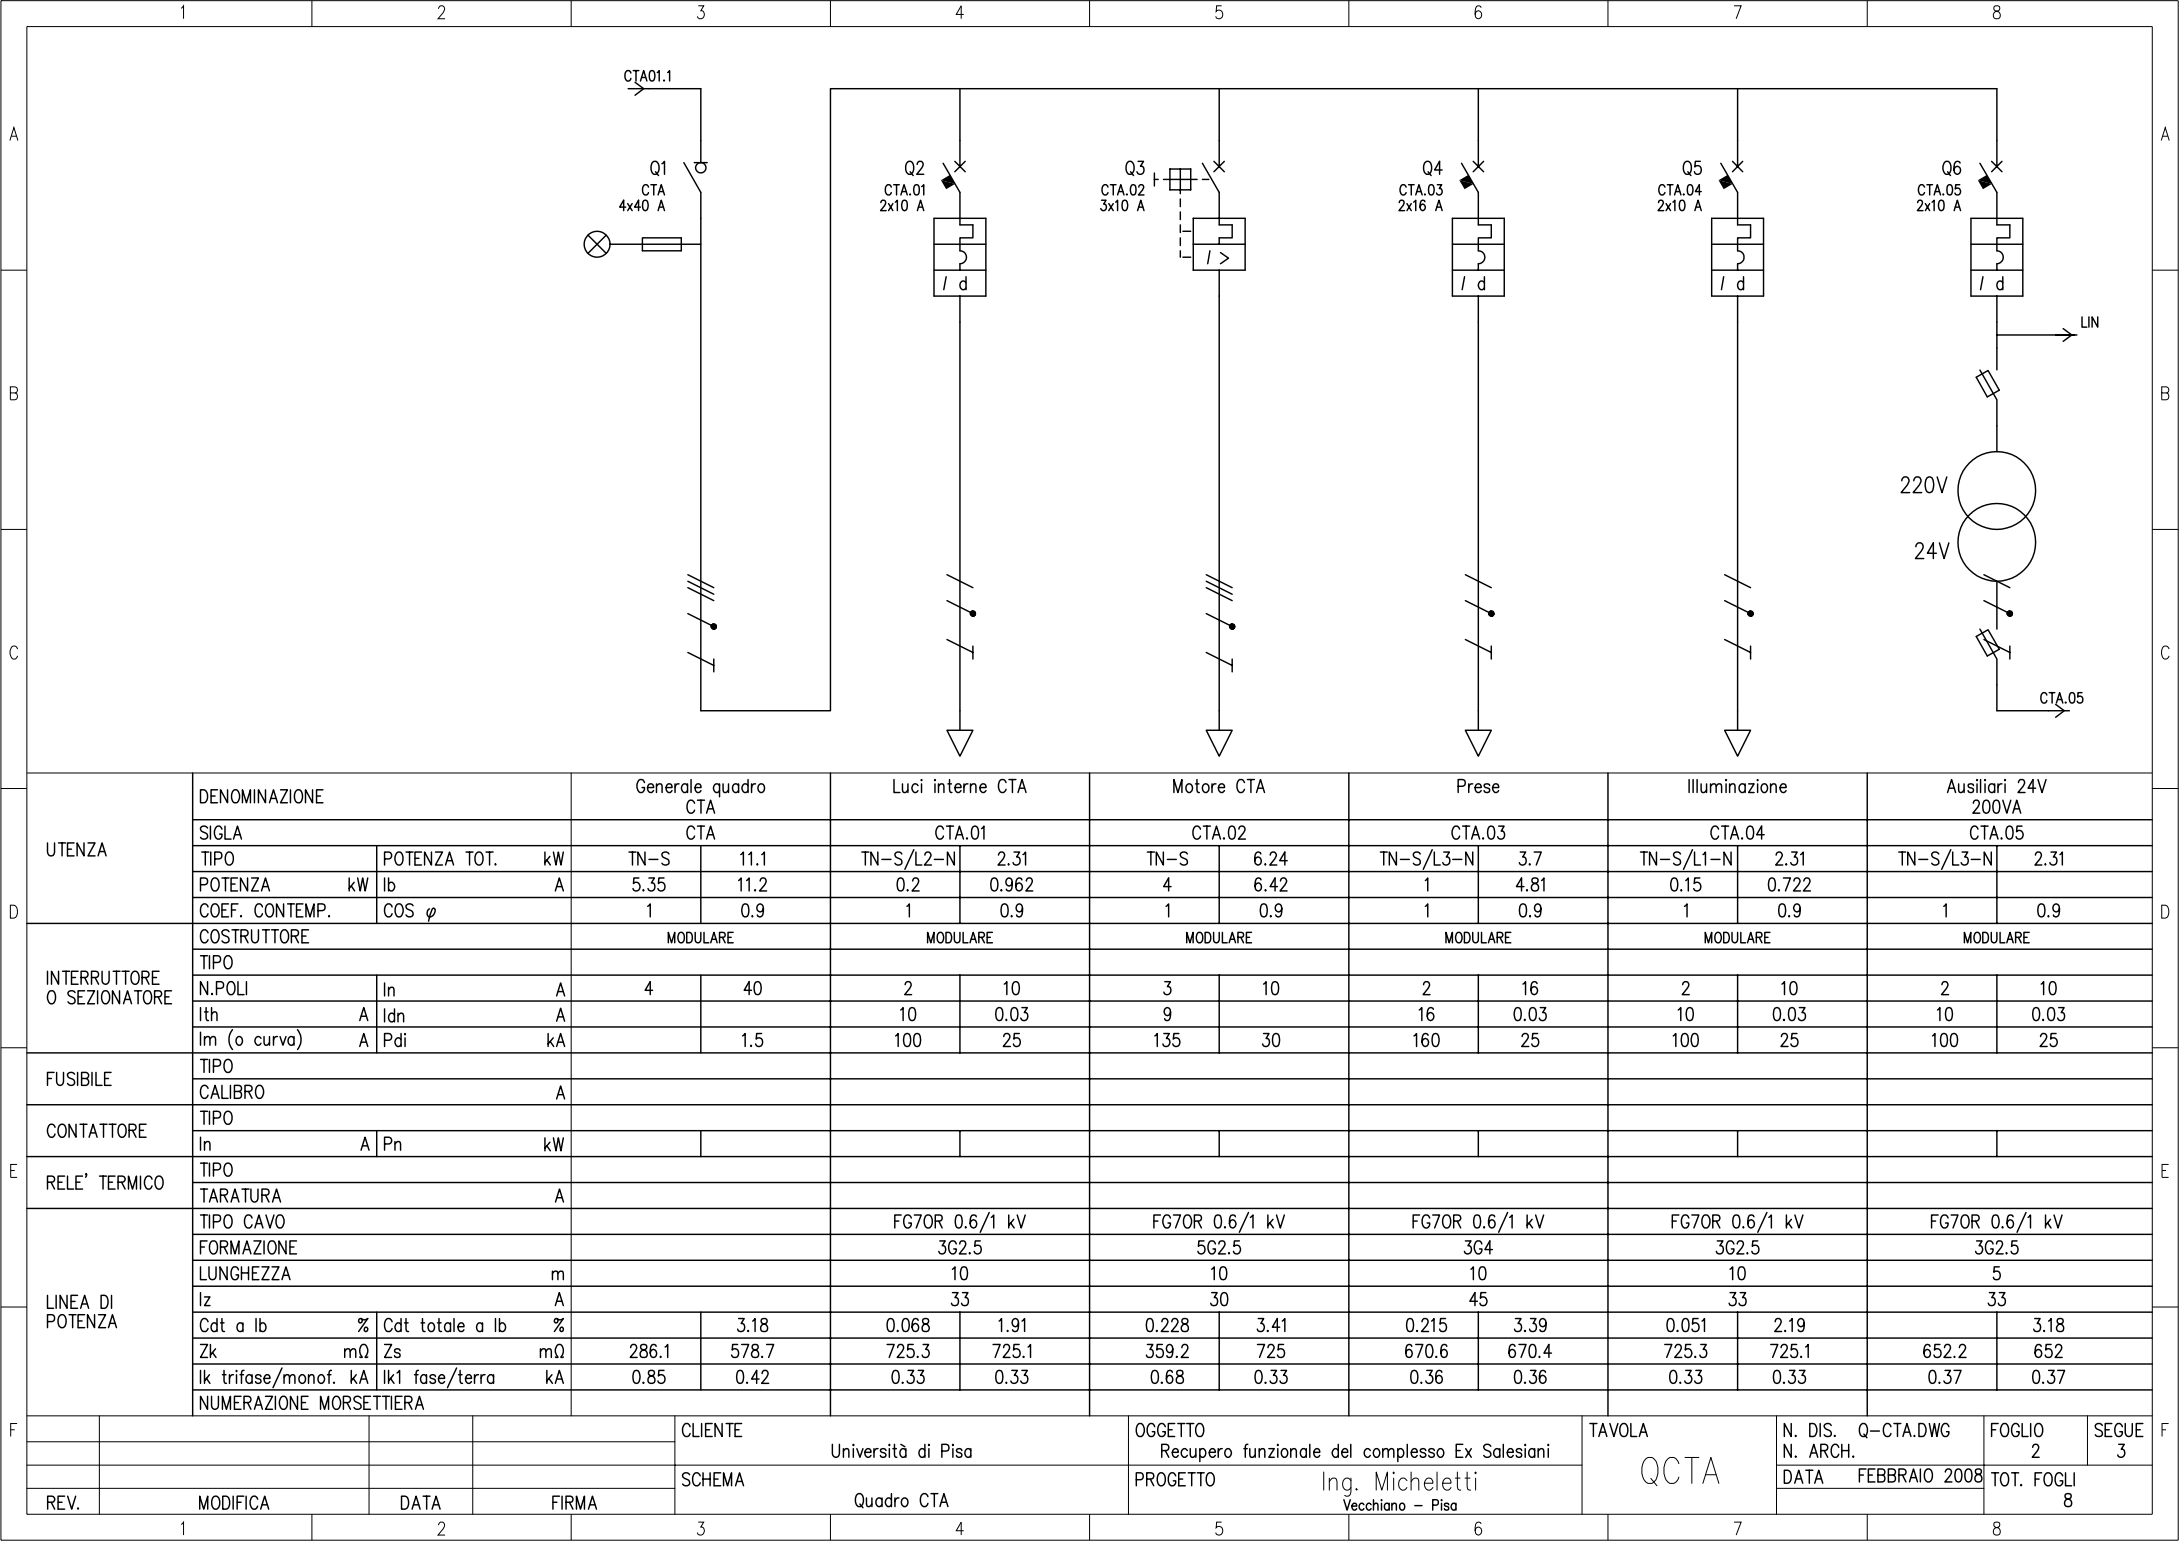

D	UTENZA	DENOMINAZIONE			Generale quadro CTA		Luci interne CTA		Motore CTA		Prese		Illuminazione		Ausiliari 24V 200VA					
		SIGLA			CTA		CTA.01		CTA.02		CTA.03		CTA.04		CTA.05					
		TIPO	POTENZA TOT.	kW	TN-S	11.1	TN-S/L2-N	2.31	TN-S	6.24	TN-S/L3-N	3.7	TN-S/L1-N	2.31	TN-S/L3-N	2.31				
		POTENZA	kW	lb	A	5.35	11.2	0.2	0.962	4	6.42	1	4.81	0.15	0.722					
		COEF. CONTEMP.	COS φ		1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9				
	INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE			MODULARE		MODULARE		MODULARE		MODULARE		MODULARE		MODULARE					
		TIPO																		
		N.POLI	In	A	4	40	2	10	3	10	2	16	2	10	2	10				
		lth	A	Idn	A			10	0.03	9		16	0.03	10	0.03	10	0.03			
		Im (o curva)	A	Pdi	kA		1.5	100	25	135	30	160	25	100	25	100	25			
E	FUSIBILE	TIPO																		
		CALIBRO			A															
	CONTATTORE	TIPO																		
		In	A	Pn	kW															
	RELE' TERMICO	TIPO																		
TARATURA			A																	
	LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO					FG70R 0.6/1 kV		FG70R 0.6/1 kV		FG70R 0.6/1 kV		FG70R 0.6/1 kV		FG70R 0.6/1 kV					
		FORMAZIONE					3G2.5		5G2.5		3G4		3G2.5		3G2.5					
		LUNGHEZZA			m		10		10		10		10		5					
		Iz			A		33		30		45		33		33					
		Cdt a lb	%	Cdt totale a lb	%		3.18	0.068	1.91	0.228	3.41	0.215	3.39	0.051	2.19		3.18			
		Zk	mΩ	Zs	mΩ	286.1	578.7	725.3	725.1	359.2	725	670.6	670.4	725.3	725.1	652.2	652			
		Ik trifase/monof.	kA	Ik1 fase/terra	kA	0.85	0.42	0.33	0.33	0.68	0.33	0.36	0.36	0.33	0.33	0.37	0.37			
		NUMERAZIONE MORSETTIERA																		
F					CLIENTE				OGGETTO				TAVOLA		N. DIS. Q-CTA.DWG		FOGLIO		F	
					Università di Pisa				Recupero funzionale del complesso Ex Salesiani				QCTA		N. ARCH.		2			3
					SCHEMA				PROGETTO						Ing. Micheletti		DATA FEBBRAIO 2008			
REV.	MODIFICA		DATA	FIRMA	Quadro CTA				Vecchiano - Pisa								8			
1		2			3		4		5		6		7		8					

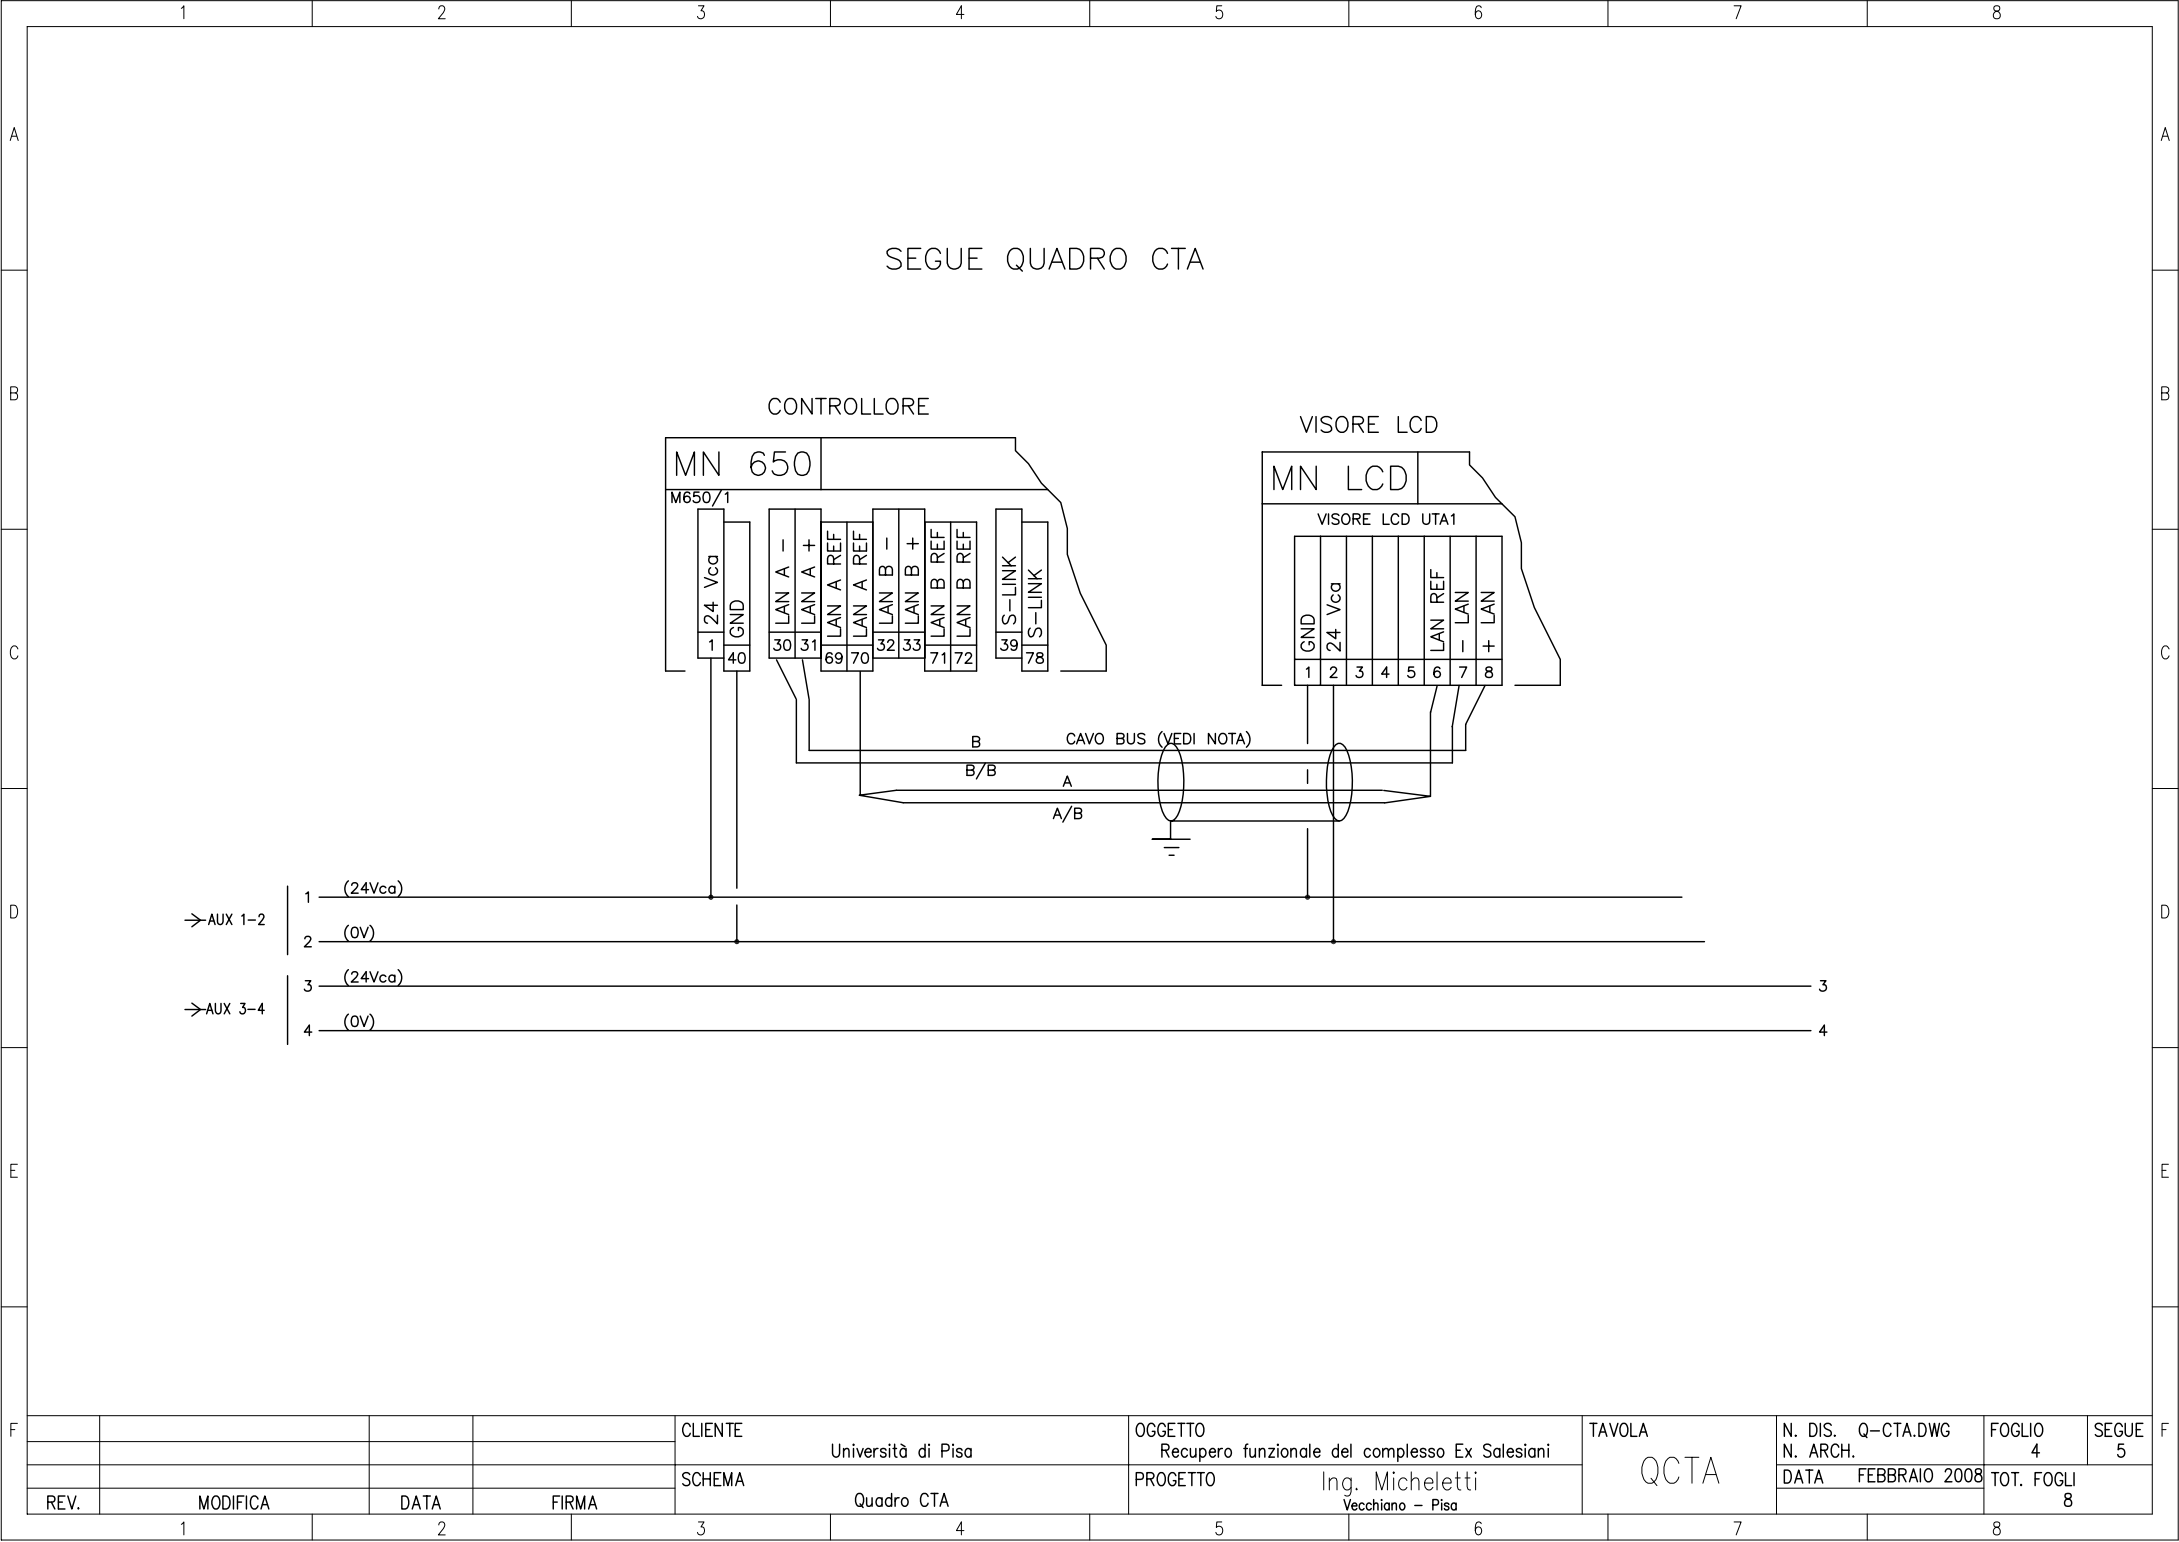

				CLIENTE	Università di Pisa	OGGETTO	Recupero funzionale del complesso Ex Salesiani	TAVOLA	QCTA	N. DIS.	Q-CTA.DWG	FOGLIO	4	SEGUE	5
				SCHEMA	Quadro CTA	PROGETTO	Ing. Micheletti			N. ARCH.					
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA				Vecchiano - Pisa			DATA	FEBBRAIO 2008	TOT. FOGLI	8		

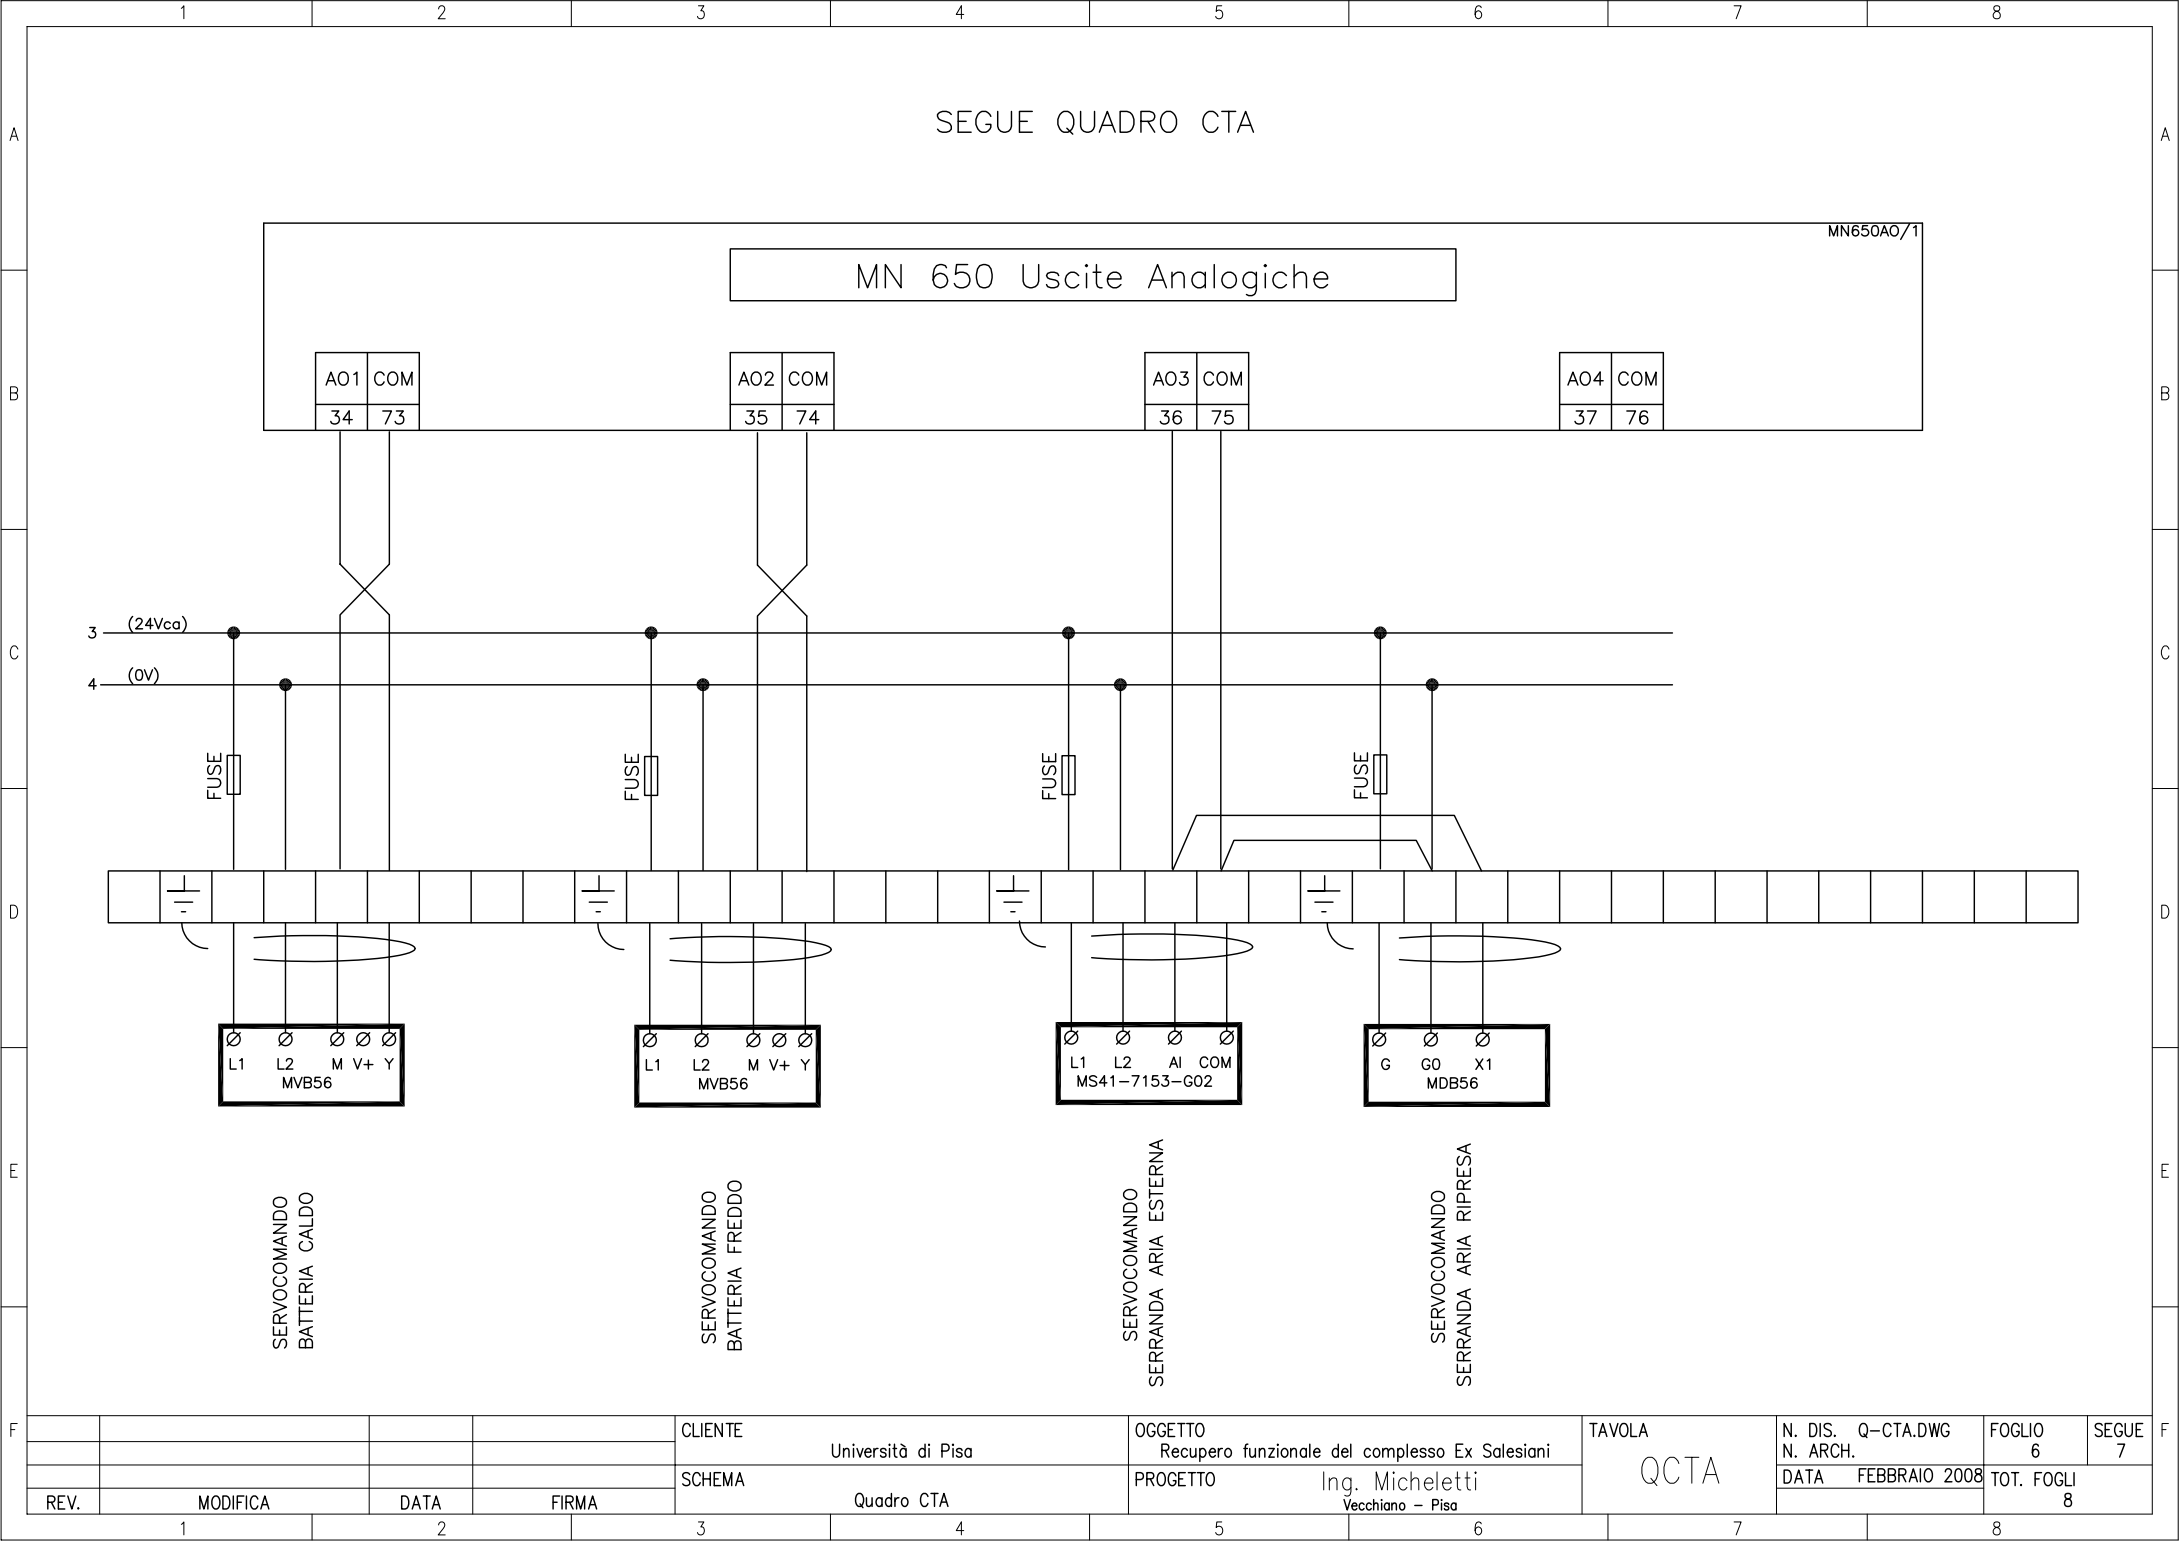

MN 650 Ingressi Foglio1

