




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO


TENSIONE NOMINALE: Vn = 400V
FREQUENZA: f = 50Hz
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO:
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP40


cliente:	Università di Pisa	tavola:	Q03BIB
impianto:	Recupero funzionale del complesso Ex Salesiani	data:	FEBBRAIO 2008
titolo:	Quadro 03 biblioteca	scala:	
progetto:	Ing. Micheletti Vecchiano – Pisa	archivio:	

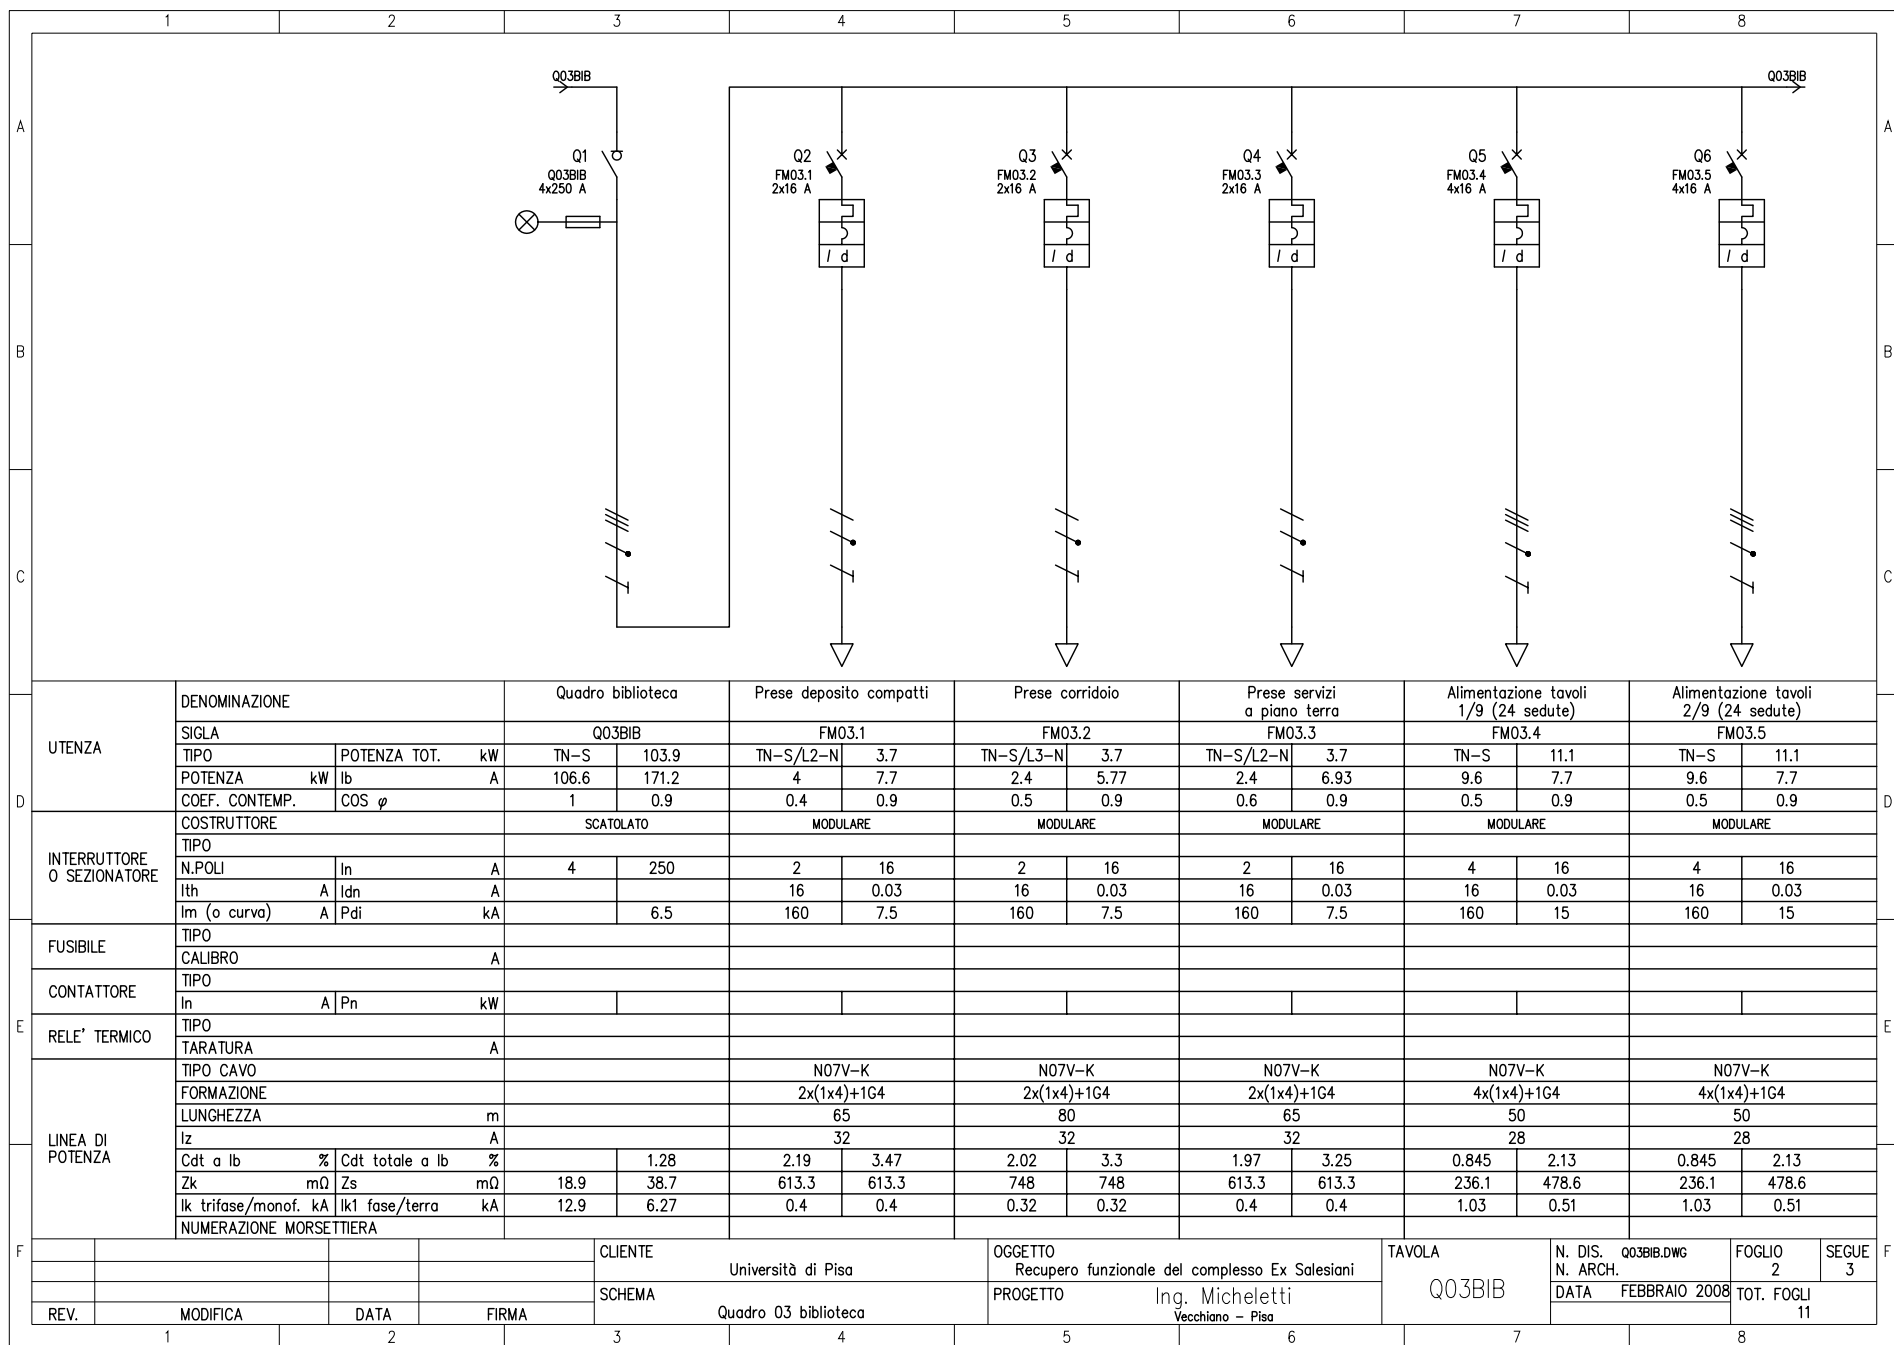

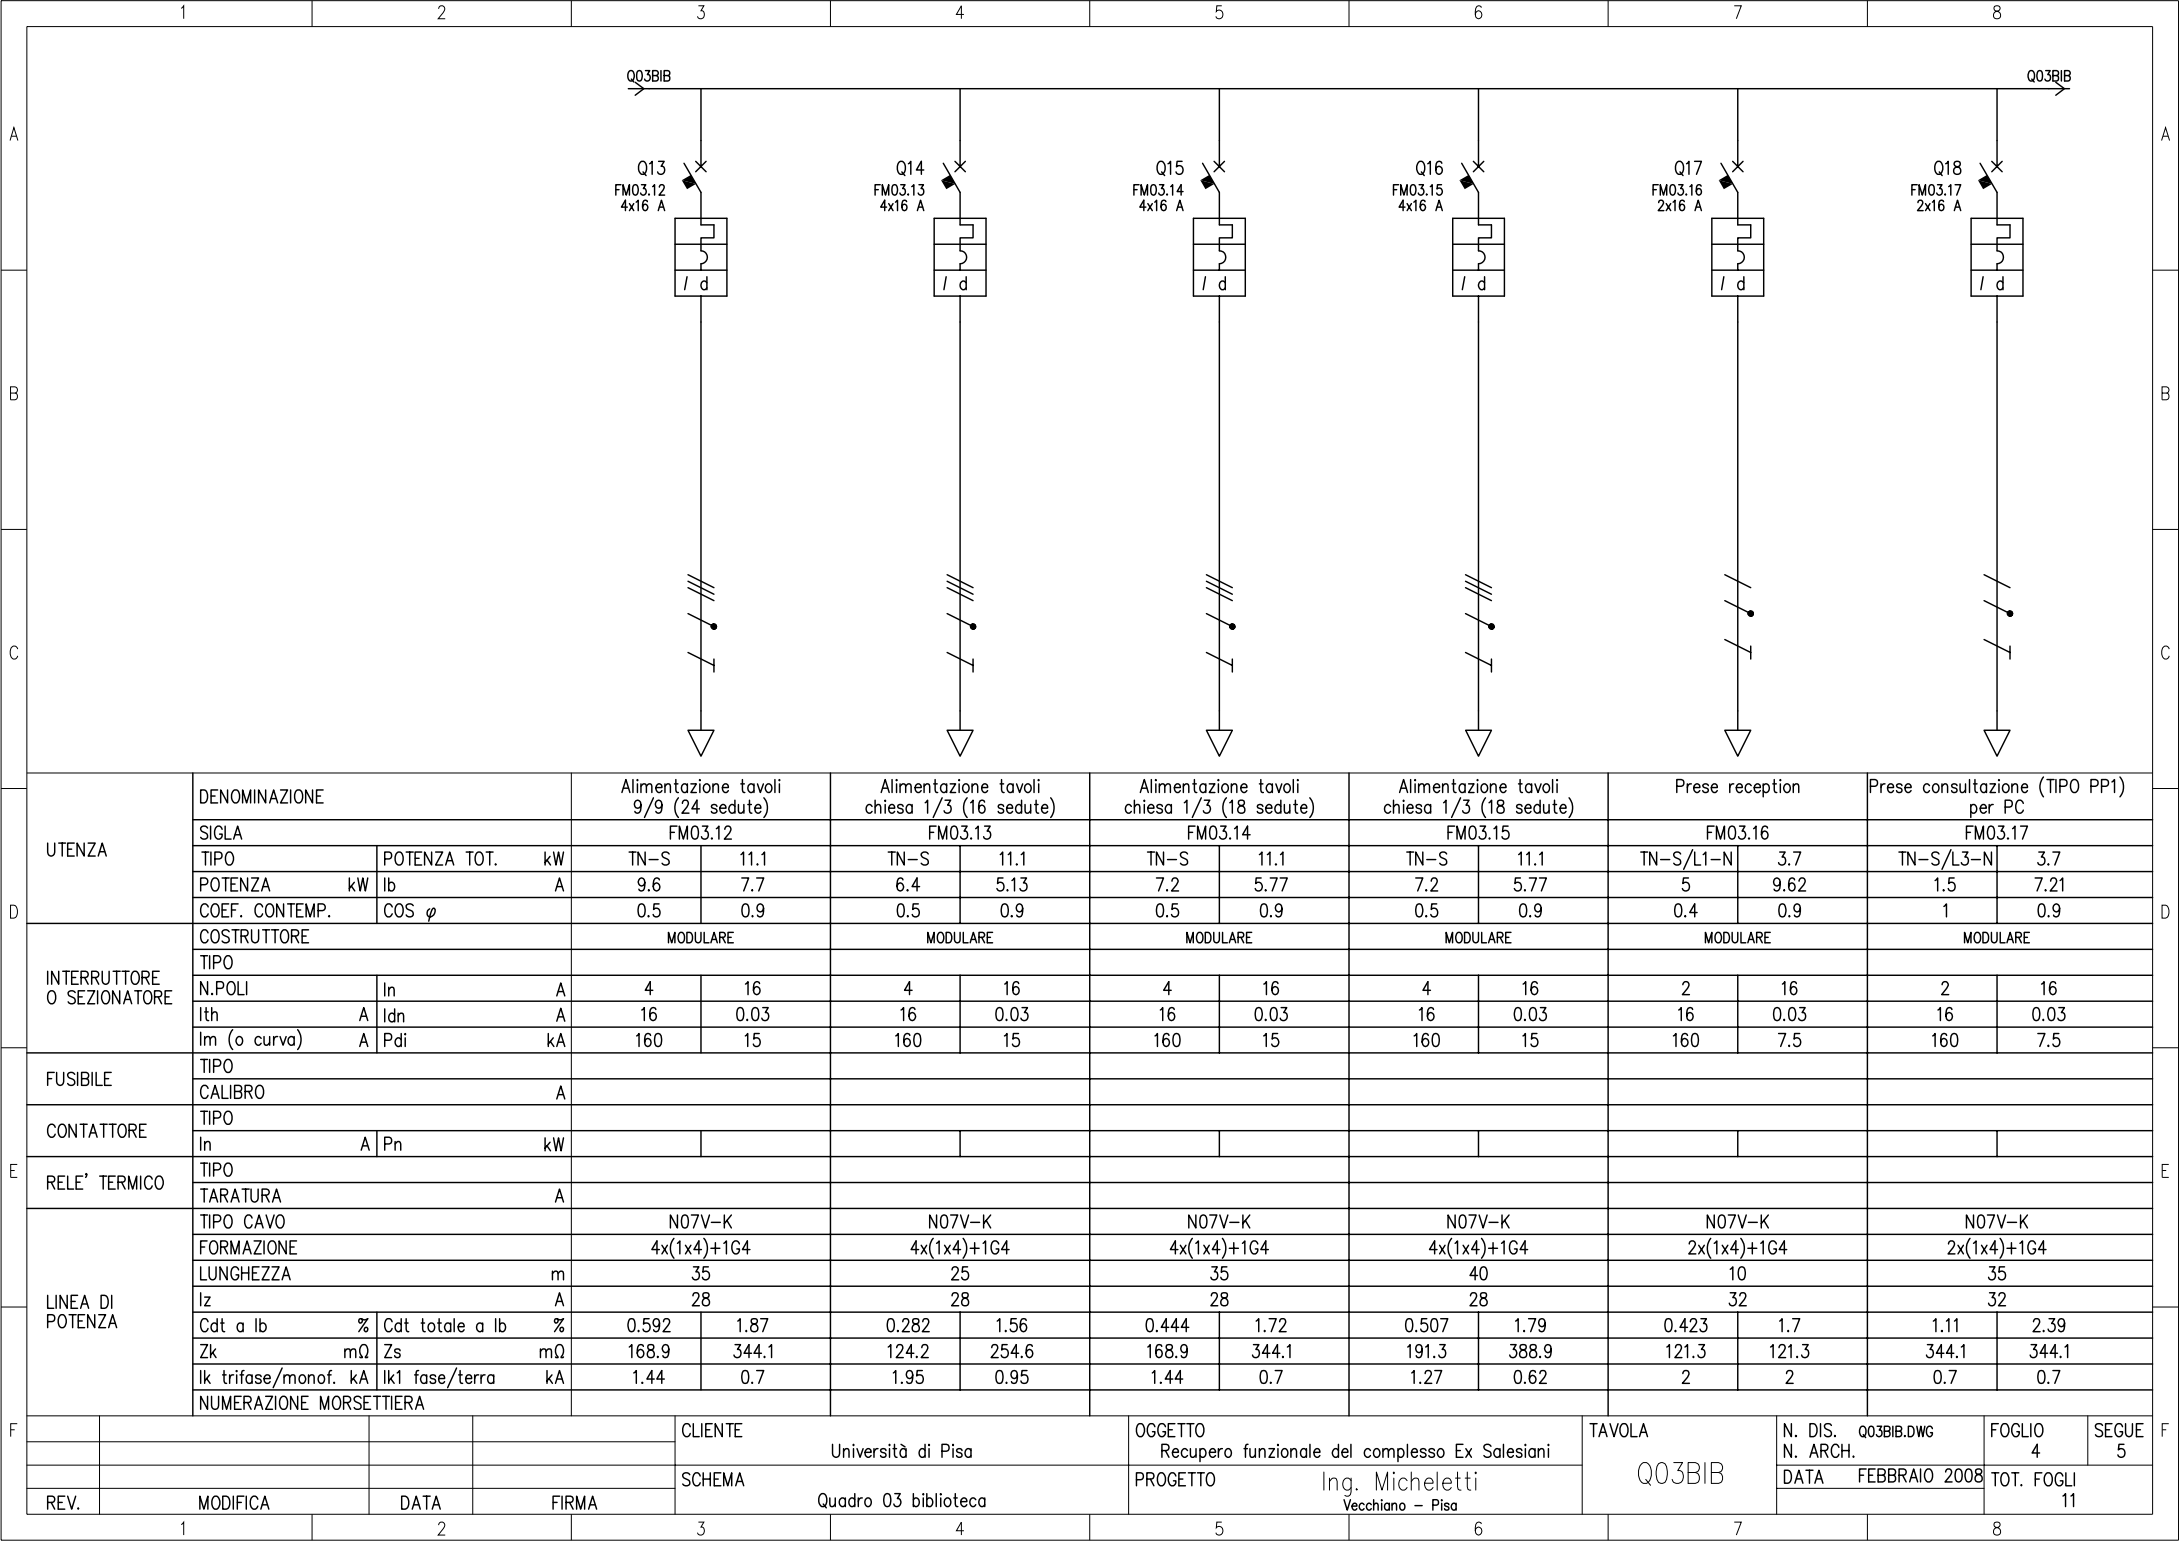

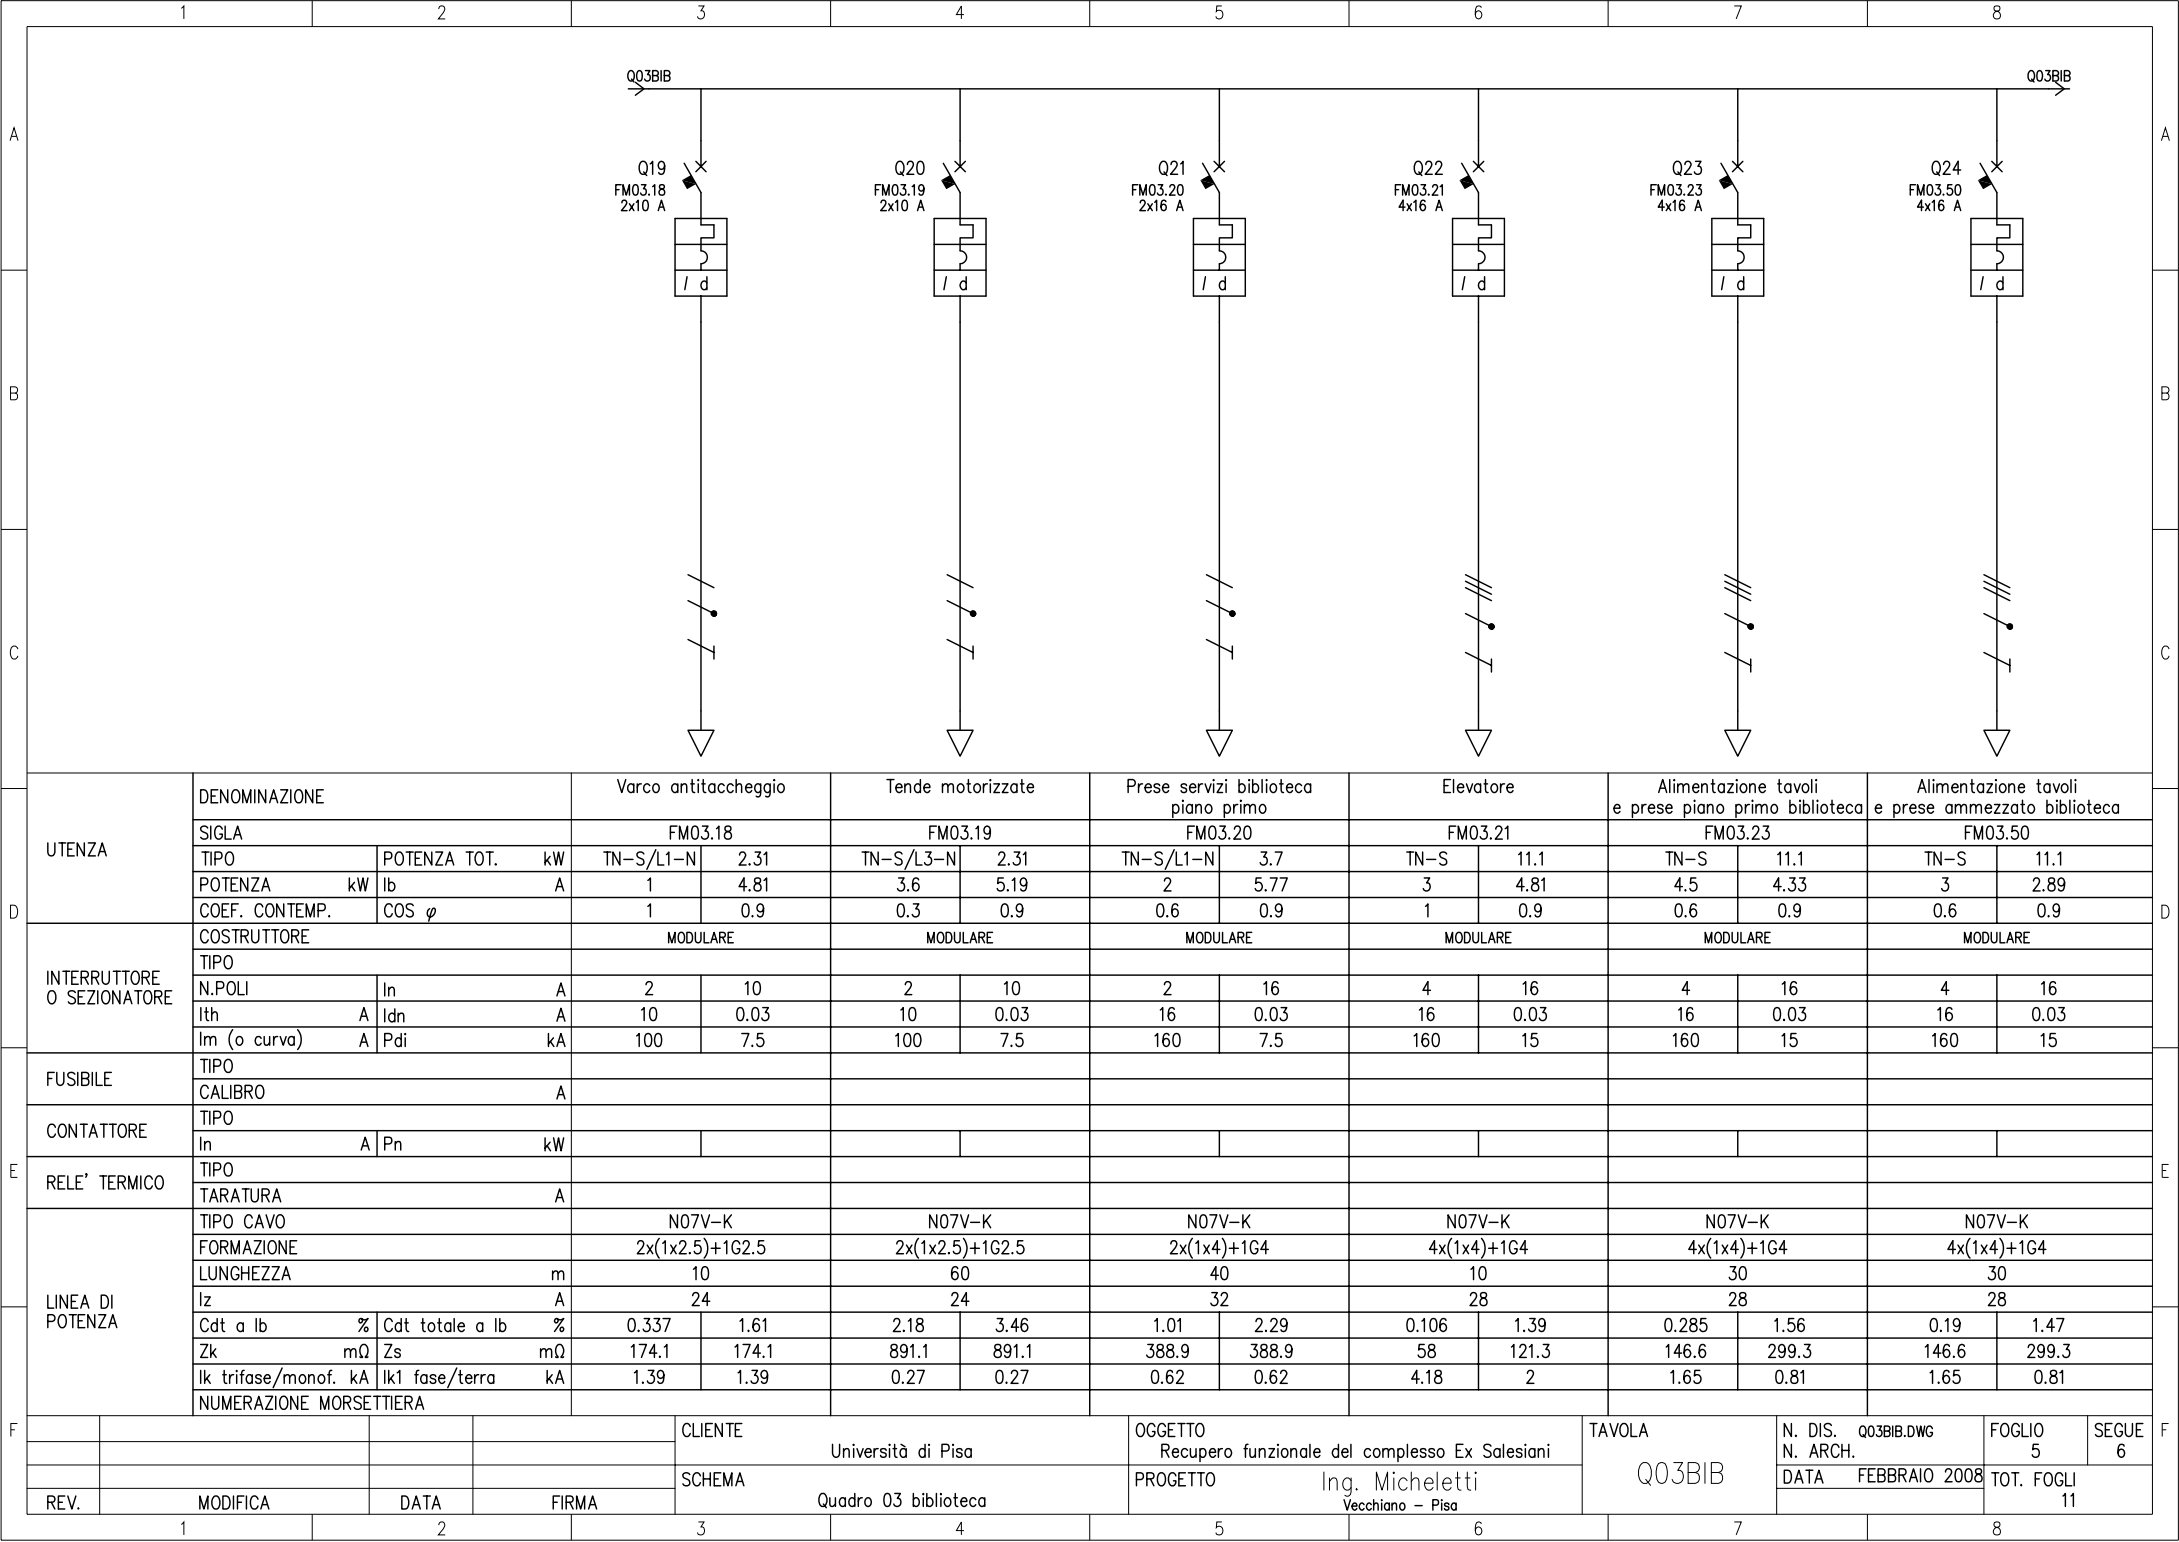

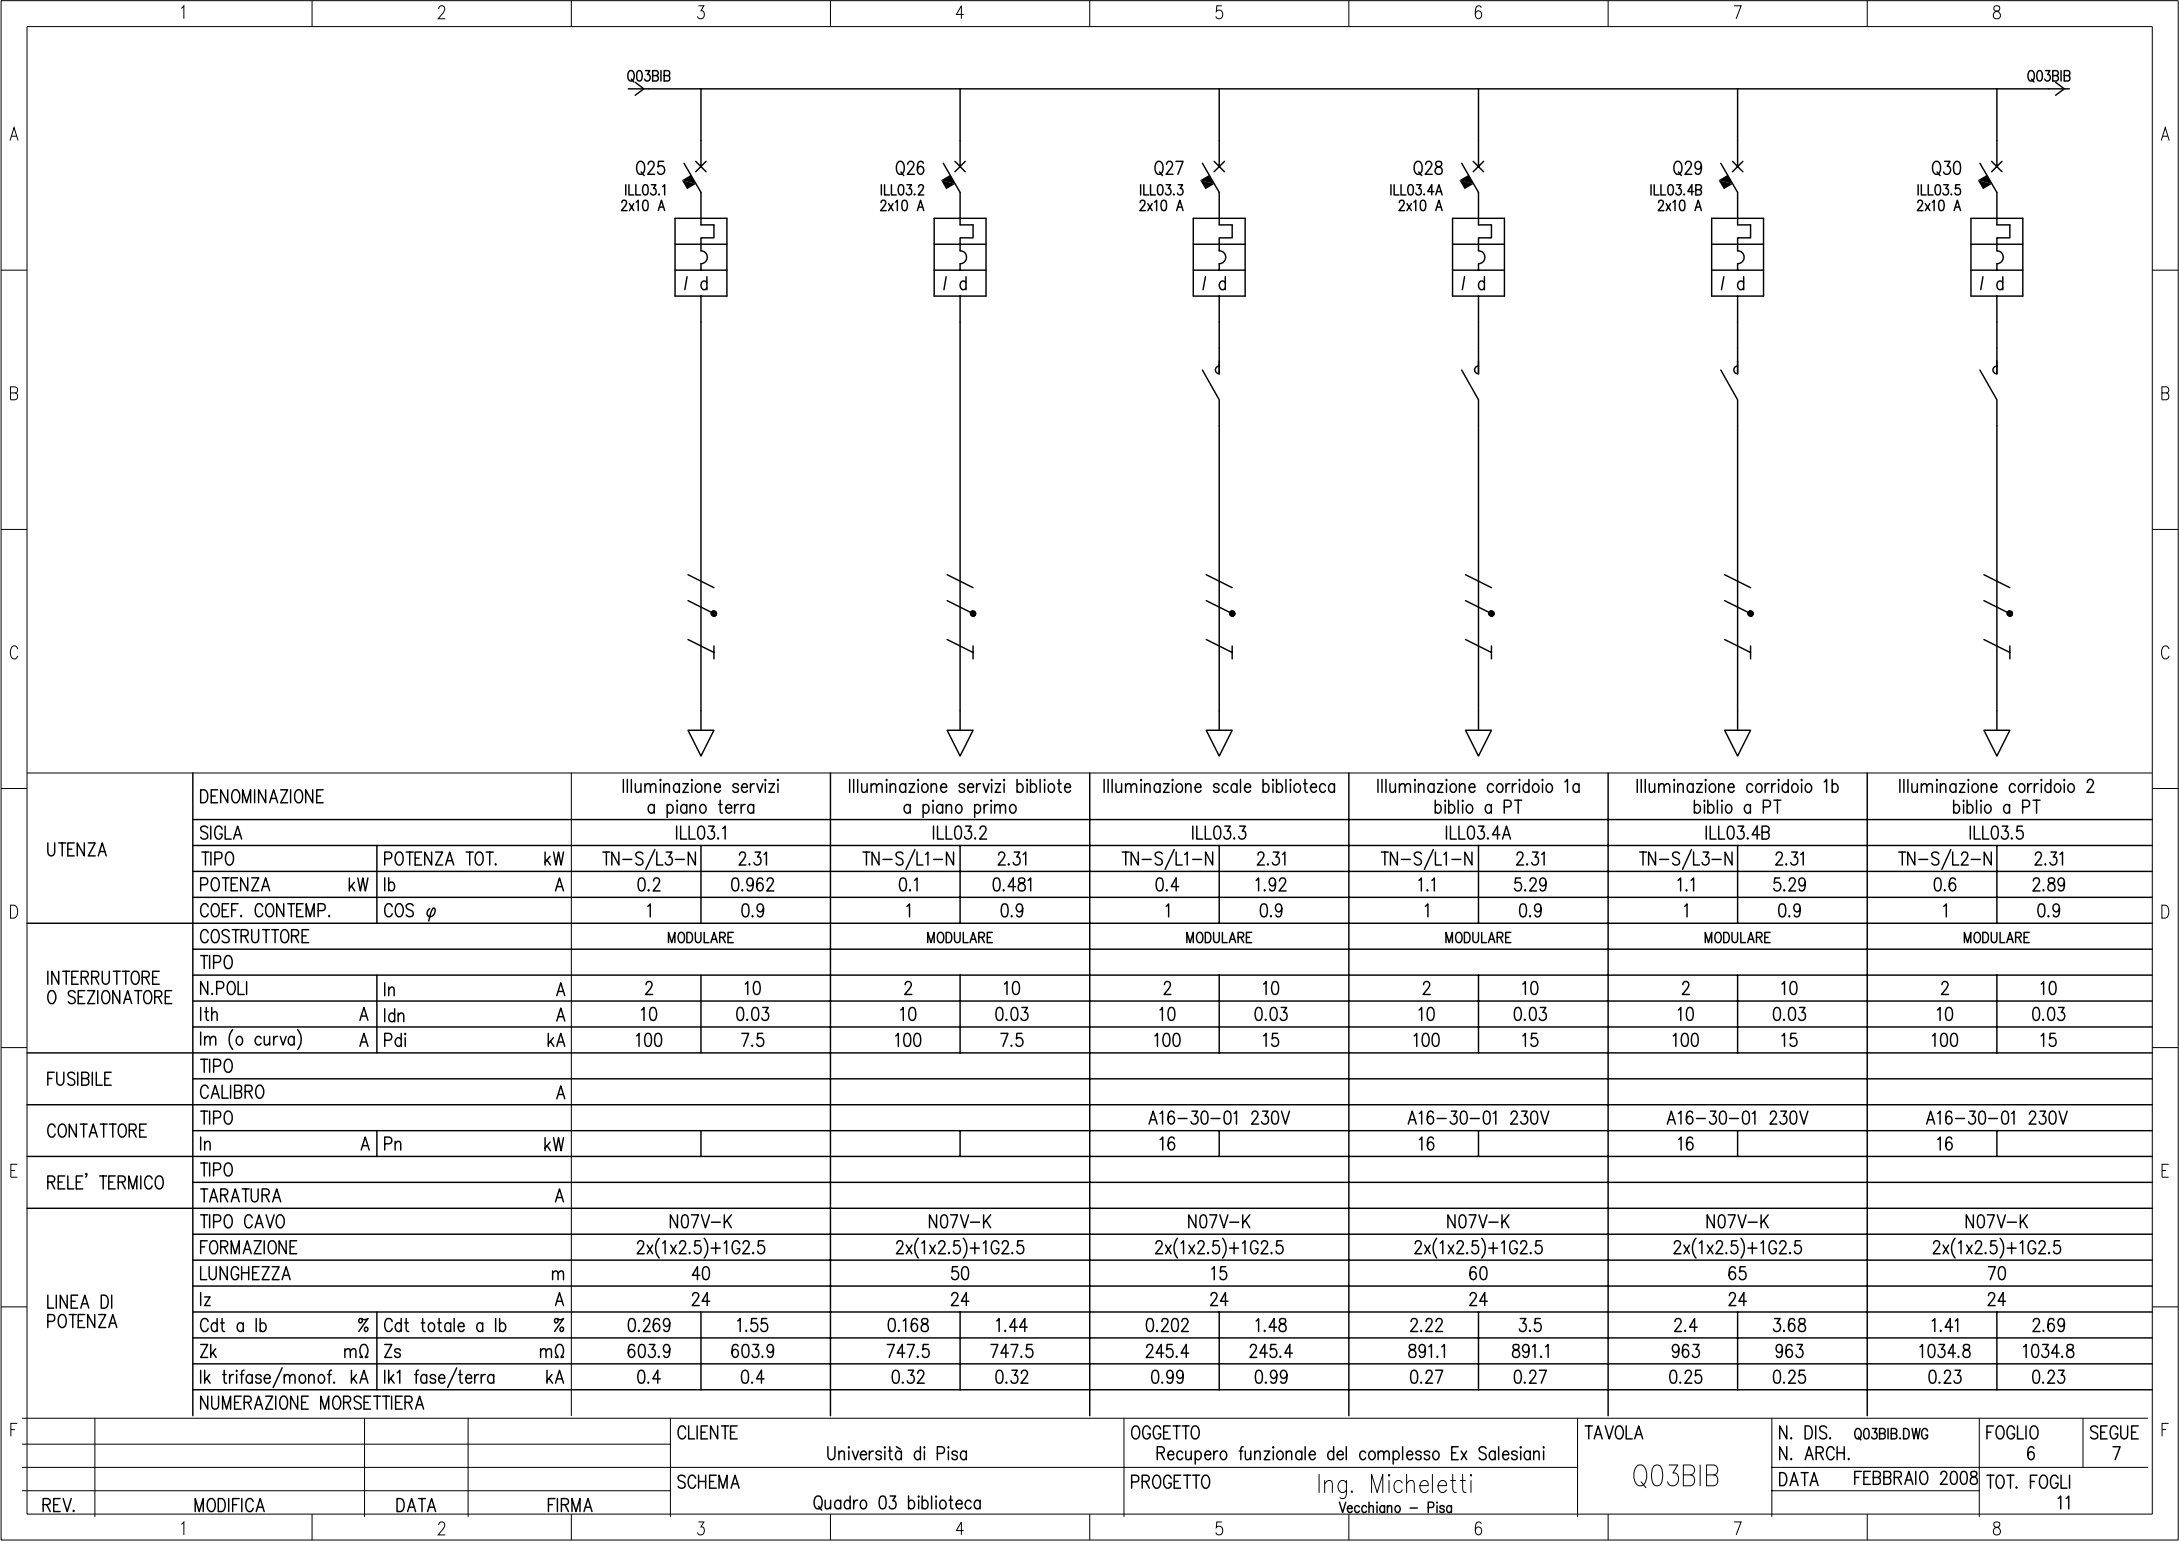

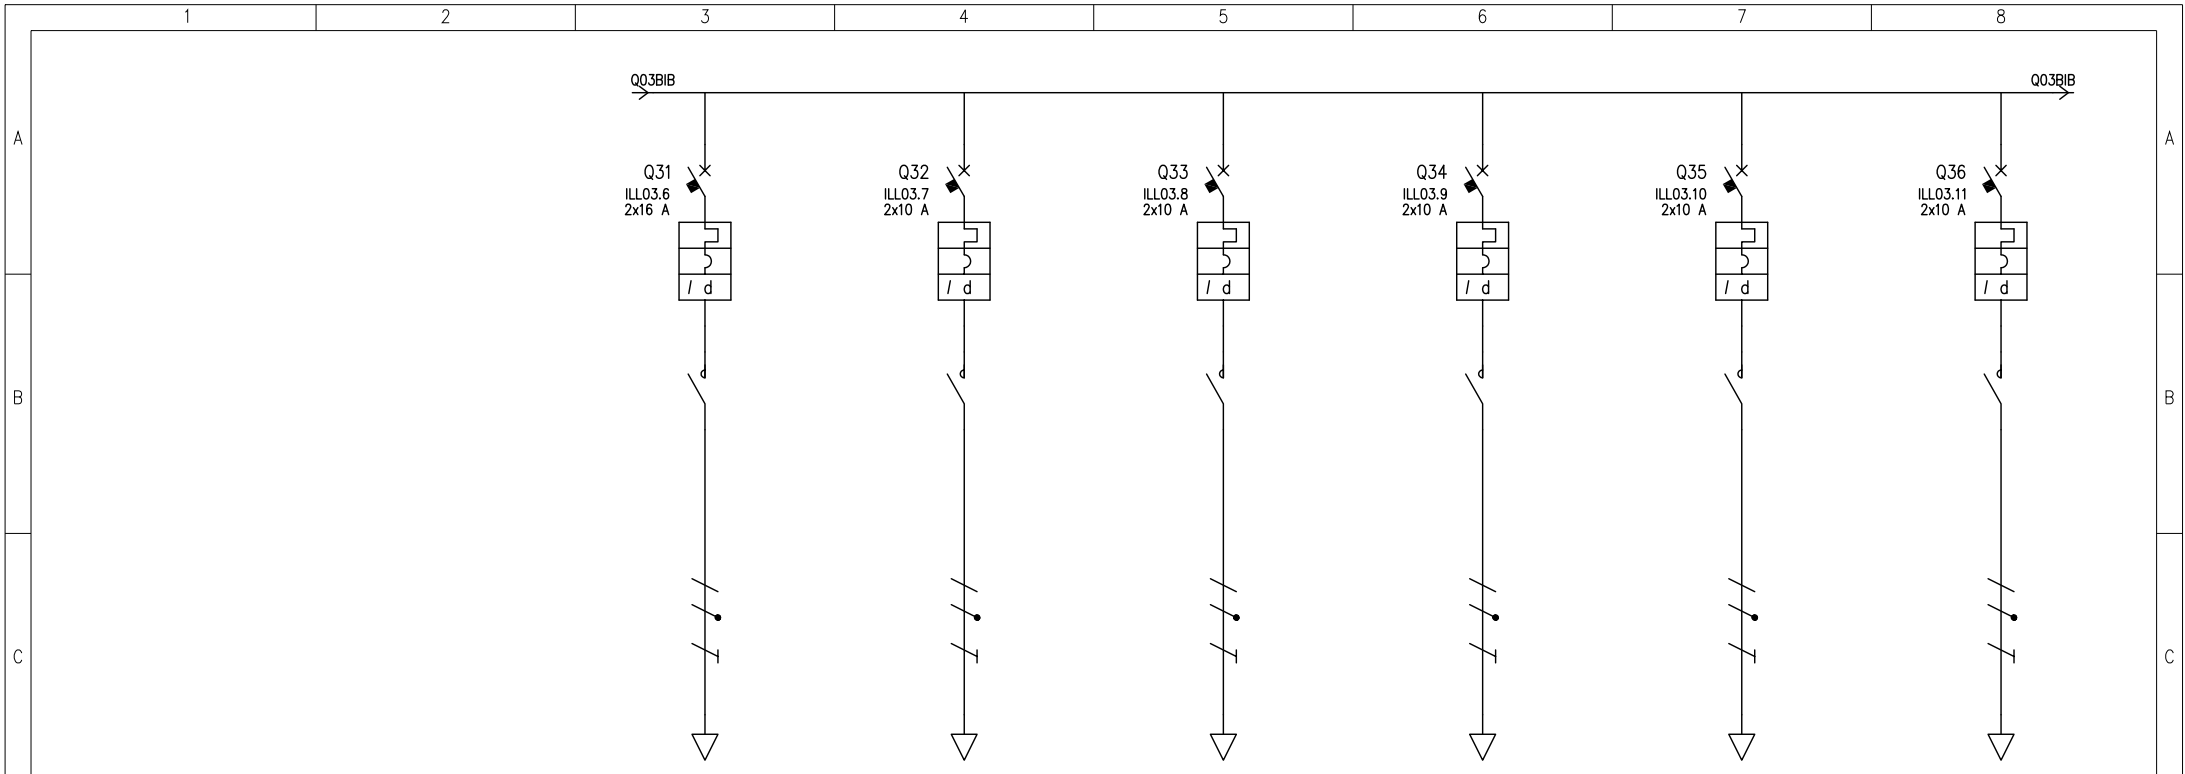

D	UTENZA	DENOMINAZIONE			Illuminazione Zona A biblio PT		Illuminazione zona B biblio a PT		Illuminazione zona C biblio a PT		Illuminazione zona D biblio a PT		Illuminazione zona E biblio a PT		Illuminazione zona F biblio a PT				
		SIGLA			ILL03.6		ILL03.7		ILL03.8		ILL03.9		ILL03.10		ILL03.11				
		TIPO	POTENZA TOT.	kW	TN-S/L2-N	3.7	TN-S/L2-N	2.31	TN-S/L3-N	2.31	TN-S/L1-N	2.31	TN-S/L2-N	2.31	TN-S/L1-N	2.31			
		POTENZA kW	lb	A	2	9.62	1.1	5.29	0.9	4.33	1.5	7.21	1.5	7.21	1.7	8.18			
		COEF. CONTEMP.	COS φ		1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9			
	INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE			MODULARE		MODULARE		MODULARE		MODULARE		MODULARE		MODULARE				
		TIPO																	
		N.POLI	In	A	2	16	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10			
		Ith A	Idn A	A	16	0.03	10	0.03	10	0.03	10	0.03	10	0.03	10	0.03			
		Im (o curva) A	Pdi	kA	160	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15			
E	FUSIBILE	TIPO																	
		CALIBRO			A														
	CONTATTORE	TIPO			A16-30-01 230V		A16-30-01 230V		A16-30-01 230V		A16-30-01 230V		A16-30-01 230V		A16-30-01 230V				
		In A	Pn	kW	16		16		16		16		16		16				
	RELE' TERMICO	TIPO																	
		TARATURA			A														
	LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			N07V-K		N07V-K		N07V-K		N07V-K		N07V-K		N07V-K				
		FORMAZIONE			2x(1x4)+1G4		2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x2.5)+1G2.5				
LUNGHEZZA m			35		20		65		25		30		30						
Iz A			32		24		24		24		24		24						
F		Cdt a lb %	Cdt totale a lb %	%	1.48	2.76	0.74	2.02	1.97	3.25	1.26	2.54	1.51	2.79	1.71	2.99			
		Zk mΩ	Zs mΩ	mΩ	344.1	344.1	316.9	316.9	963	963	388.6	388.6	460.3	460.3	460.3	460.3			
		Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra kA	kA	0.7	0.7	0.77	0.77	0.25	0.25	0.62	0.62	0.53	0.53	0.53	0.53			
		NUMERAZIONE MORSETTIERA																	
					CLIENTE			OGGETTO			TAVOLA		N. DIS. 003BIB.DWG		FOGLIO 7		SEGUE 8		
					Università di Pisa			Recupero funzionale del complesso Ex Salesiani			Q03BIB		N. ARCH.						
					SCHEMA			PROGETTO			Ing. Micheletti		DATA FEBBRAIO 2008		TOT. FOGLI 11				
	REV.	MODIFICA		DATA	FIRMA		Quadro 03 biblioteca			Vecchiano - Pisa									
		1		2		3		4		5		6		7		8			

