


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn = 400V
FREQUENZA: f = 50Hz
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO:
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP40

cliente:	Università di Pisa	tavola:	Q07P2
impianto:	Recupero funzionale del complesso Ex Salesiani	data:	FEBBRAIO 2008
titolo:	Quadro 07 P2' lato dx	scala:	
progetto:	Ing. Micheletti Vecchiano - Pisa	archivio:	

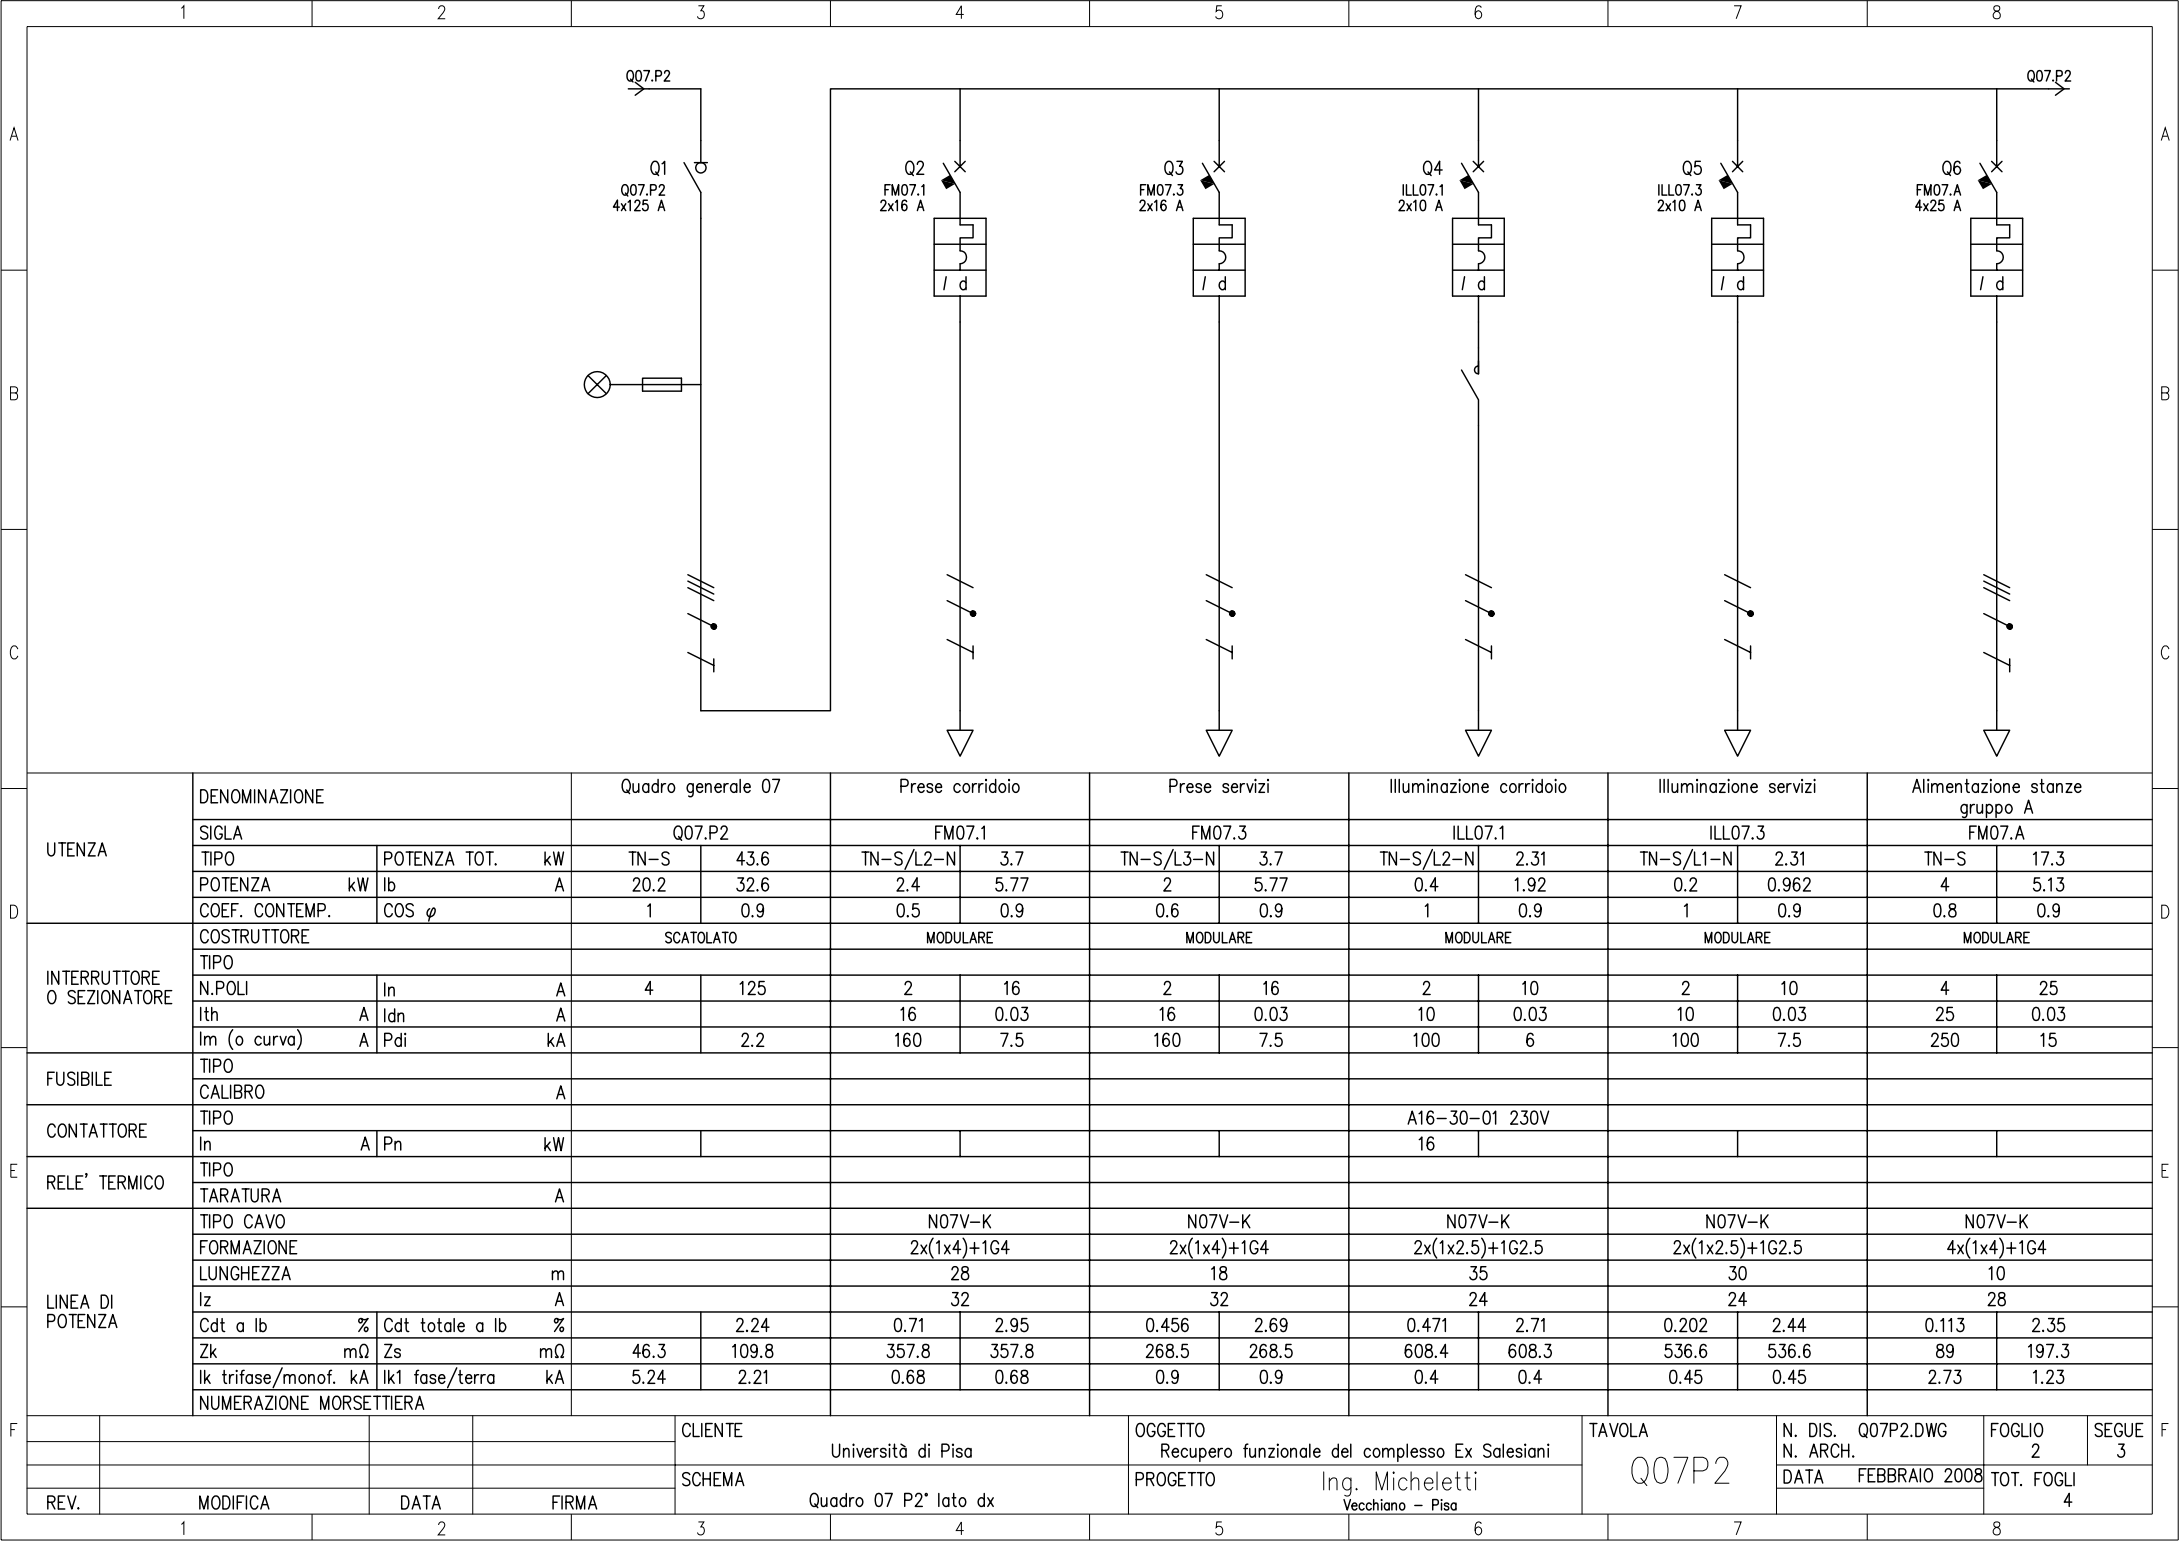

D	UTENZA	DENOMINAZIONE			Quadro generale 07		Prese corridoio		Prese servizi		Illuminazione corridoio		Illuminazione servizi		Alimentazione stanze gruppo A			
		SIGLA			Q07.P2		FM07.1		FM07.3		ILL07.1		ILL07.3		FM07.A			
		TIPO	POTENZA TOT.	kW	TN-S	43.6	TN-S/L2-N	3.7	TN-S/L3-N	3.7	TN-S/L2-N	2.31	TN-S/L1-N	2.31	TN-S	17.3		
		POTENZA	kW	lb	A	20.2	32.6	2.4	5.77	2	5.77	0.4	1.92	0.2	0.962	4	5.13	
		COEF. CONTEMP.	COS φ		1	0.9	0.5	0.9	0.6	0.9	1	0.9	1	0.9	0.8	0.9		
	INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE			SCATOLATO		MODULARE		MODULARE		MODULARE		MODULARE		MODULARE			
		TIPO																
		N.POLI	In	A	4	125	2	16	2	16	2	10	2	10	4	25		
		Ith	A	Idn	A		16	0.03	16	0.03	10	0.03	10	0.03	25	0.03		
		Im (o curva)	A	Pdi	kA	2.2	160	7.5	160	7.5	100	6	100	7.5	250	15		
E	FUSIBILE	TIPO																
		CALIBRO			A													
	CONTATTORE	TIPO									A16-30-01 230V							
		In	A	Pn	kW					16								
	RELE' TERMICO	TIPO																
		TARATURA			A													
		LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO					N07V-K		N07V-K		N07V-K		N07V-K		N07V-K		
			FORMAZIONE					2x(1x4)+1G4		2x(1x4)+1G4		2x(1x2.5)+1G2.5		2x(1x2.5)+1G2.5		4x(1x4)+1G4		
LUNGHEZZA			m		28		18		35		30		10					
Iz			A		32		32		24		24		28					
Cdt a lb			%	Cdt totale a lb	%		2.24	0.71	2.95	0.456	2.69	0.471	2.71	0.202	2.44	0.113	2.35	
Zk			mΩ	Zs	mΩ	46.3	109.8	357.8	357.8	268.5	268.5	608.4	608.3	536.6	536.6	89	197.3	
Ik trifase/monof. kA				Ik1 fase/terra kA		5.24	2.21	0.68	0.68	0.9	0.9	0.4	0.4	0.45	0.45	2.73	1.23	
NUMERAZIONE MORSETTIERA																		
F				CLIENTE				OGGETTO				TAVOLA		N. DIS. Q07P2.DWG		FOGLIO		F
				Università di Pisa				Recupero funzionale del complesso Ex Salesiani				Q07P2		N. ARCH.		2		
				SCHEMA				PROGETTO						DATA FEBBRAIO 2008		TOT. FOGLI		
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	Quadro 07 P2' lato dx				Ing. Micheletti Vecchiano - Pisa						4			
1		2		3		4		5		6		7		8				

